



**ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ МОДЕЛЯМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Часть 3**

**ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ МОДЕЛЯМ  
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ  
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ  
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ**

Редакция 4.1

Москва, 2020

---



1. Область применения .....	3
2. Перечень сокращений.....	5
3. Термины и определения .....	6
4. Нормативные документы .....	8
5. Требования к ЦИМ конструктивных решений здания.....	9
5.1. Требования к классификации элементов ЦИМ .....	9
5.1.1. Требования к выгрузке элементов в формат IFC .....	10
5.2. Требования к моделированию элементов ЦИМ КР .....	10
5.3. Требования к информационному наполнению ЦИМ КР.....	15
5.3.1. Требование к параметрам ЦИМ КР.....	15
5.3.2. Требования к параметрам элементов ЦИМ КР .....	15
6. Приложение А. Сопоставление элементов цифровой информационной модели КР классам IFC .....	37
Библиография.....	39



## 1. Область применения

Область применения настоящего документа распространяется на цифровые информационные модели (далее ЦИМ) конструктивных решений объекта капитального строительства непроизводственного назначения.

Настоящие требования сформулированы для подготовки ЦИМ для представления в Мосгосэкспертизу для проведения государственной экспертизы проектных решений ОКС, разработанных с применением информационного моделирования.

Настоящие требования сформулированы для цифровых информационных моделей объектов капитального строительства следующего назначения (согласно классификатору МССК «Виды и назначение ОКС»):

- Административно-деловые объекты – код ВН НН 10;
- Многоквартирные дома – код ВН НН 80.
- Лечебно-оздоровительные объекты – код ВН НН 40 20;
- Учебно-воспитательные объекты – код ВН НН 20;
- Учебно-образовательные объекты – код ВН НН 21;
- Социально-реабилитационные объекты – код ВН НН 60;
- Спортивно-рекреационные объекты – код ВН НН 50.

Настоящие требования распространяются на цифровую информационную модель здания, включая внутренние инженерные системы и оборудование, и не распространяются на инженерную цифровую модель местности наружными внутриплощадочными сетями.

Настоящие требования основаны на применении международного стандарта IFC 4.x, применяемого для классификации элементов цифровых информационных моделей в строительстве.

Настоящий документ является частью свода требований к цифровым информационным моделям, содержащихся в документах:

**Структура свода требований к цифровым информационным моделям для прохождения экспертизы**

**Требования к цифровым информационным моделям зданий**

Общие требования к цифровым информационным моделям здания для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования



## **Структура свода требований к цифровым информационным моделям для прохождения экспертизы**

Требования к цифровой информационной модели архитектурных решений для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования

Требования к цифровой информационной модели конструктивных решений для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования (настоящий документ)

Требования к цифровой информационной модели инженерных систем и оборудования здания для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования

### **Требования к инженерной цифровой модели местности**

Требования к представлению результатов инженерных изысканий, подлежащих государственной экспертизе проектов в составе информационной модели объекта капитального строительства

Требования к представлению планировочной организации земельного участка объекта капитального строительства в составе информационной модели для прохождения экспертизы

### **Строительная система классификаторов для информационного моделирования**

Описание системы классификаторов для информационного моделирования

Вышеуказанные документы разработаны с целью создания единого подхода к формированию цифровых информационных моделей ОКС для обеспечения единого стандарта применения цифровых информационных моделей на всех этапах жизненного цикла ОКС, включая проведение экспертизы проектных решений ОКС.

Цифровые информационные модели, предоставляемые для проведения экспертизы в составе информационной модели, должны содержать все параметры, согласно настоящим требованиям, но не ограничиваются ими.



## 2. Перечень сокращений

<b>АР</b>	– Архитектурные решения
<b>КР</b>	– Конструктивные решения
<b>БСВ</b>	– Балтийская система высот
<b>ЦИМ</b>	– Цифровая информационная модель
<b>МССК</b>	– Московская строительная система классификаторов, разработанная Мосгосэкспертиза для применения в информационном моделировании
<b>ОКС</b>	– объект капитального строительства
<b>ПО</b>	– программное обеспечение
<b>ТЭП</b>	– технико-экономические показатели
<b>IFC</b>	– Industry Foundation Classes
<b>PDF</b>	– Portable Document Format



### 3. Термины и определения

- Информационная модель ОКС** – совокупность представленных в электронном виде сведений, документов, материалов, цифровых информационных моделей объекта капитального строительства, создание и ведение которых обеспечивается применением информационных технологий и технических средств, формируемых при проведении инженерных изысканий, подготовке обоснования инвестиций, проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, ремонте и выводе из эксплуатации объекта капитального строительства.
- Проектная информационная модель ОКС** – совокупность представленных в электронном виде сведений, документов, материалов, цифровых моделей объекта капитального строительства, создание и ведение которых обеспечивается применением информационных технологий и технических средств, формируемых при проведении инженерных изысканий и разработке проектных решений.
- Инженерная цифровая модель местности** ИЦММ: Форма представления инженерно-топографического плана в цифровом объектно-пространственном виде для автоматизированного решения инженерных задач и проектирования объектов строительства. ИЦИММ состоит из цифровой модели рельефа и цифровой модели ситуации
- Цифровая информационная модель** – объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов
- Атрибут** – существенные свойства элемента цифровой модели, определяющие его геометрию или характеристики, представленные с помощью алфавитно-цифровых символов.
- Параметр** – значение атрибута объекта, используемое для вычислений.
- Элемент модели** – часть цифровой информационной модели, представляющая компонент, систему или сборку в пределах объекта строительства или строительной площадки.



- Мосгосэкспертиза** – Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская Государственная Экспертиза»
- IFC** – формат основных отраслевых классов данных с открытой спецификацией для совместного использования данных в строительстве и управлении зданиями и сооружениями. Официальный сайт – [www.buildingsmart-tech.org](http://www.buildingsmart-tech.org).
- PDF** – международный открытый формат документов, определённый ISO 32000 «Управление документами. Портативный формат документов».
- OPEN BIM** – универсальный подход к совместному проектированию, возведению и эксплуатации зданий, основанный на открытых рабочих процессах и стандартах, и поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART <https://www.buildingsmart.org>.



#### 4. Нормативные документы

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия».

ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

СП 20.13330<sup>1</sup> «Нагрузки и воздействия».

СП 28.13330.2017 «Захиста строительных конструкций от коррозии».

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» (с 20.06.2019г.).

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

---

<sup>1</sup> Актуальность стандартов принимать в соответствии с [7].

---



## 5. Требования к ЦИМ конструктивных решений здания

В настоящем разделе приведены требования к уровню детализации ЦИМ конструктивных решений здания. Цифровые информационные модели, представляемые в Мосгосэкспертизу для проведения государственной экспертизы цифровой информационной модели по объектам капитального строительства должны быть выполнены с уровнем детализации модели указанном в задание на проектирование и в плане реализации проекта.

Требования к формату, именованию, размеру файлов и другие общие требования к ЦИМ приведены в [9].

Структура требований к уровню детализации ЦИМ раздела КР приведена на рисунке 1:

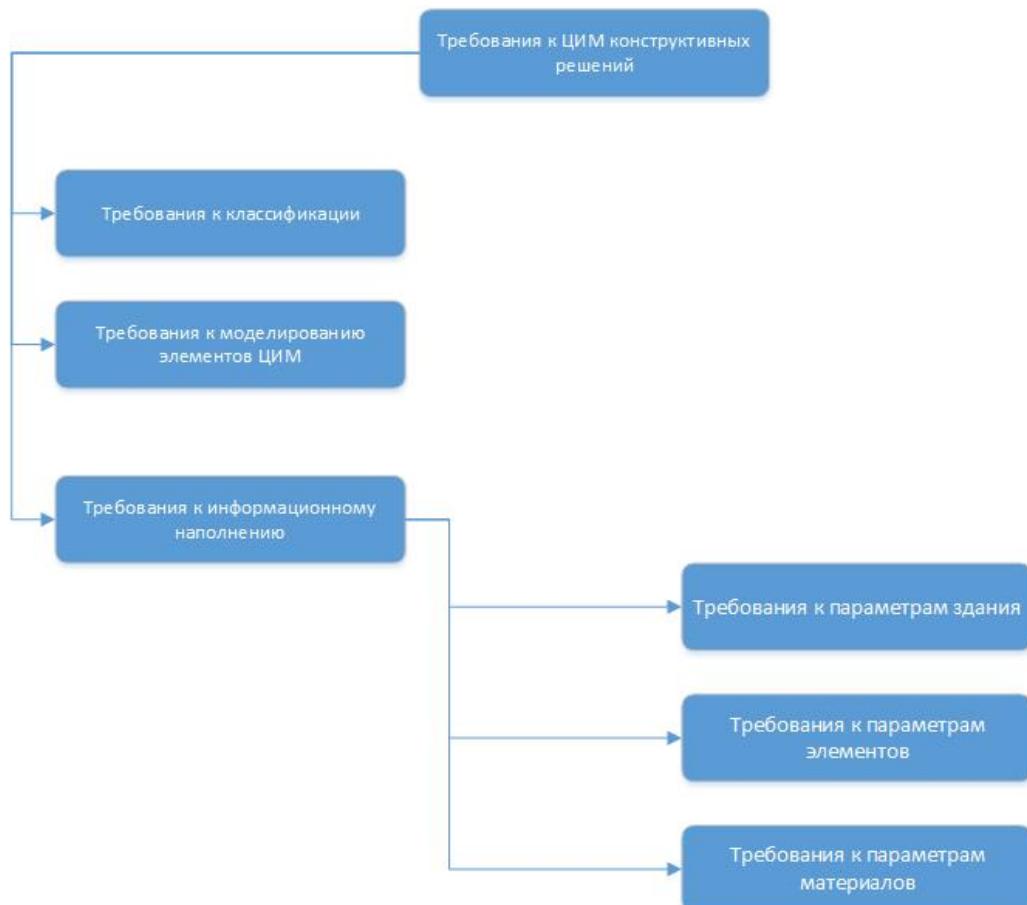


Рис. 1

### 5.1. Требования к классификации элементов ЦИМ

Все элементы цифровой информационной модели должны быть классифицированы с помощью кодов классификаторов МССК в соответствии со следующими правилами:



- для классификации элементов ЦИМ применяется классификаторы «Элементы»,
- для классификации материалов строительных элементов применяется классификатор «Строительные изделия и материалы».

### 5.1.1. Требования к выгрузке элементов в формат IFC

Все элементы цифровой информационной модели должны быть выгружены в формат IFC в соответствии со схемой IFC 4.x.

### 5.2. Требования к моделированию элементов ЦИМ КР

В настоящем подразделе приведены требования к графической проработке конструктивных элементов цифровой информационной модели КР.

Цифровая информационная модель конструктивных решений должна содержать все несущие и ограждающие конструкции, а также иные конструктивные элементы, обеспечивающие прочность и устойчивость здания и его частей, а также все необходимые ниши и проемы (от 300x300мм) для инженерных сетей и размещения монтируемого оборудования.

Допускается разбивать ЦИМ КР на отдельные ЦИМ в соответствии с требованиями п. 6.1 общих требований к цифровым информационным моделям [9].

Все элементы цифровой информационной модели должны быть однозначно идентифицированы по принадлежности к определенной строительной категории.

В таблице 1 приведены требования к моделированию основных конструктивных элементов цифровой информационной модели КР.

Таблица 1

Типы элементов	Требования к моделированию
Фундаменты	<p>Фундамент должен отражать действительный конструктивный тип (плитный, ленточный, свайный) и тип сборки (монолитный, сборный, и т.д.), иметь точное местоположение в модели, точные места примыканий к смежным конструктивным элементам, иметь точные конструктивные размеры и форму, с технологическими отверстиями, в том числе под инженерные коммуникации. При необходимости моделируется подготовка под фундаменты. Элементы фундамента должны выгружаться в IFC объектами классов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– фундамент (IfcFooting)</li><li>– плитный фундамент (IfcSlab) (тип BASESLAB)</li></ul>



Типы элементов	Требования к моделированию
	<ul style="list-style-type: none"><li>– свая (IfcPile)</li></ul>
Сваи	<p>Сваи моделируются вертикальными стержневыми элементами, передающими нагрузку от здания на основание.</p> <p>Свай может моделироваться единым элементом (IfcPile) или в виде сложной составной конструкции (IfcElementAssembly), состоящей из отдельных элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– основные элементы сваи (IfcPile)</li><li>– соединительные пластины (IfcPlate)</li><li>– крепёжные элементы (IfcMechanicalFastener)</li><li>– прочие элементы (IfcMember)</li></ul>
Стены	<p>Стены должны моделироваться с учетом деформационных швов, иметь точное местоположение в модели, точные места примыканий и конструктивные размеры, с указанием дверных и оконных проемов, с технологическими отверстиями, в том числе под инженерные коммуникации (допускается не моделировать отверстия в стенах и перекрытиях, выполняемые по месту под трубы номинальным диаметром менее 300 мм с учетом изоляции).</p> <p>Высота стены в IFC-модели не должна превышать высоту этажа, на котором она смоделирована.</p> <p>Размеры проемов должны соответствовать «строительным» проемам соответствующей цифровой модели архитектурных решений.</p> <p>Элементы стен должны соответствовать IFC классу IfcWall.</p>
Перекрытия	<p>Перекрытия должны моделироваться с учетом деформационных швов, иметь точное местоположение в модели, точные места примыканий и конструктивные размеры, с указанием каналов, трапов, технологических отверстий под инженерные коммуникации (допускается не моделировать отверстия в перекрытиях, выполняемые по месту под трубы номинальным диаметром менее 300 мм с учетом изоляции). Перекрытия должны соответствовать классу IfcSlab.</p>
Колонны	<p>Колонны должны быть представлены в виде одного элемента в пределах одного этажа (IfcColumn) для монолитной конструкции или в виде сборочной единицы (IfcElementAssembly) для сложных составных конструкций колонн, иметь точное местоположение и ориентацию в модели, точные места примыкания, иметь действительные конструктивные размеры и форму. Колонны должны быть смоделированы, включая капители, дополнительные несущие</p>



Типы элементов	Требования к моделированию
	<p>элементы и узлы креплений, обосновывающие принятное проектное решение.</p> <p>Модель сборной конструкции колонны (IfcElementAssembly) может включать элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– база, ветви колонн (IfcColumn)</li><li>– раскосы, подкосы (IfcMember)</li><li>– соединительные пластины (IfcPlate)</li><li>– крепёжные элементы (IfcMechanicalFastener)</li><li>– прочие элементы (IfcMember)</li></ul>
Балки	<p>Балки должны быть представлены в виде одного элемента (IfcBeam) для монолитной конструкции или в виде сборочной единицы (IfcElementAssembly) для сложных составных балочных конструкций, иметь точное местоположение и ориентацию в модели, точные места примыкания, иметь точные конструктивные размеры и форму. Балки должны быть смоделированы, включая дополнительные конструктивные элементы и узлы креплений, однозначно определяющий тип заделки.</p> <p>Модель сборки балочной конструкции (IfcElementAssembly) может включать элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– несущая балка (IfcBeam)</li><li>– раскосы, подкосы (IfcMember)</li><li>– соединительные пластины (IfcPlate)</li><li>– прочие элементы (IfcMember)</li></ul>
Фермы	<p>Фермы и каркасы, представляющие собой сложную стержневую систему, должны включать стойки, раскосы, пояса, соединительные пластины, крепежные элементы, иметь точные места примыкания и конструктивные размеры. Могут быть представлены в виде сборочной конструкции (IfcElementAssembly), в состав которой могут входить элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– стойка (IfcColumn, IfcMember)</li><li>– балка (IfcBeam)</li><li>– пластины (IfcPlate)</li><li>– раскосы, подкосы, пояса (IfcMember)</li><li>– прочие элементы (IfcMember)</li></ul>



Типы элементов	Требования к моделированию
Крыша	<p>Конструкция кровли должна включать несущие элементы конструкции кровли (плиты, фермы, стропила, обрешетка и т.д.), узлы креплений, иметь точную геометрию и углы уклона.</p> <p>Модель крыши должна выгружаться в виде сборки в класс IfcRoof, состав которой может включать элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– плиты, перекрытия (IfcSlab)</li><li>– фермы (IfcElementAssembly)</li><li>– стропила, прогоны (IfcBeam)</li><li>– прочие элементы (IfcPlate, IfcMember, IfcRoof)</li></ul>
Лестницы	<p>Лестницы должны включать лестничные марши, лестничные площадки, перила и ограждения, представлять собой законченное конструктивное и обоснованное проектное решение, с точными местами примыкания к стенам и опирания на перекрытия, иметь истинную форму и точные конструктивные и габаритные размеры.</p> <p>Лестницы могут моделироваться единым элементом или в виде сборочной конструкции, соответствующей классу IfcStair, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– лестничные марши (IfcStairFlight)</li><li>– лестничные площадки (IfcSlab)</li><li>– перила и ограждения (IfcRailing)</li><li>– прочие элементы (IfcMember).</li></ul>
Пластины	<p>Пластины моделируются с учетом действительных размеров и толщины, могут быть самостоятельным элементом или в составе сборки. При моделировании пластин допускается использование любых инструментов, удовлетворяющих потребности проектировщиков и позволяющих выгрузить элементы модели в соответствующий класс IfcPlate.</p>
Крепежные элементы	<p>Крепежные элементы моделируются при необходимости, в наиболее ответственных узлах, где это необходимо для обоснования проектного решения и выполнения расчетов. При моделировании крепежных элементов допускается использование любых инструментов, удовлетворяющих потребности проектировщиков и позволяющих выгрузить их в соответствующий класс IfcMechanicalFastener. Могут быть в составе сборки.</p>
Арматура	<p>Моделирование арматуры в цифровой информационной модели КР не входит в состав обязательных требований настоящего документа.</p>



Типы элементов	Требования к моделированию
	<p>При моделировании арматуры допускается использование любых инструментов, удовлетворяющих потребности проектировщиков и позволяющих выгрузить элементы модели в соответствующий класс IFC:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– арматурный стержень (IfcReinforcingBar)</li><li>– арматурная сетка (IfcReinforcingMesh)</li><li>– предварительно напряженная арматура (IfcTendon)</li><li>– арматурный анкер (IfcTendonAnchor)</li></ul> <p>В случае моделирования элементов арматуры, они должны быть выгружены в самостоятельную модель армирования, отдельно от ЦИМ КР.</p>



## 5.3. Требования к информационному наполнению ЦИМ КР

### 5.3.1. Требование к параметрам ЦИМ КР

Перечень параметров ЦИМ конструктивного раздела здания должен соответствовать общим требованиям к параметрам ЦИМ, описанным в п. 8.2 документа «Общие требования к цифровым информационным моделям для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования».

При выгрузке цифровых информационных моделей в формат IFC указанные параметры должны выгружаться с классом IFCBuilding.

Набор параметров цифровых информационных моделей здания должен содержать все указанные параметры, но может не ограничиваться ими.

В случае если конструктивные решения представлены несколькими цифровыми информационными моделями, то каждая ЦИМ должна содержать вышеуказанные параметры.

Все элементы цифровой информационной модели должны содержать «МГЭ\_Код элемента».

Дополнительные параметры			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»

### 5.3.2. Требования к параметрам элементов ЦИМ КР

Требования к параметрам представляют из себя перечень необходимых параметров для следующих основных категорий элементов:

- Фундаменты (таблицы 2.1, 2.2 и 3),
- Стены (таблица 4),
- Перекрытия (таблица 5),
- Колонны (таблица 6),
- Балки (таблица 7),
- Лестницы (таблица 8),
- Сборки (таблица 9),
- Пандусы (таблица 10).



### 5.3.2.1. Требования к параметрам фундаментов

Параметры элементов фундаментов цифровой информационной модели приведены в таблицах 2.1, 2.2 и 3. Для железобетонных конструкций к параметрам необходимо добавлять параметры армирования. Значения параметров армирования определяются на основании расчетов несущих конструкций, выполненных в соответствии с документами по стандартизации и заносятся в цифровую информационную модель по результатам расчетов.

При выгрузке цифровых информационных моделей в формат IFC указанные параметры должны выгружаться с классами IFC:

**IFCFooting** – для ленточного, столбчатого фундамента, фундаментного блока, фундамента общего назначения, ростверка (таблица 2.1).

**IFCSlab** – для фундаментных плит, подливки фундамента, бетонной подготовки и основание (таблица 2.2),

**IFCPile** – для свай (таблица 3).

При выгрузке объектов в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров:

#### Стандартные наборы IFC

- **Pset\_ConcreteElementGeneral** – общие параметры ж/б конструкций
- **Qto\_FootingBaseQuantities** – геометрические параметры, выгружаются автоматически

#### Пользовательские наборы IFC

- **ExpCheck\_Footing** – дополнительные параметры
- **ExpCheck\_FootingReinforcement** – параметры армирования ж/б конструкций, изготавливаемых на площадке
- **ExpCheck\_MaterialConcrete** – параметры материала бетона

Таблица 2.1 – Параметры фундаментов, кроме плитных и свай

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры ж/б конструкций</b> <i>Pset_ConcreteElementGeneral</i>			
Место производства	ConstructionMethod	текст	Указывается Место производства конструкции: In-situ - на площадке, Precast – готовое изделие.
Уровень ответственности	StructuralClass	текст	Указывается Уровень ответственности несущей конструкции (ГОСТ 27751-2014 п.3.1)
Расход арматуры	ReinforcementVolumeRatio	вещественный	Указывается требуемый расход арматуры (кг/м3) для элемента



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
Толщина защитного слоя	ConcreteCover	вещественный	Указывается толщина защитного слоя арматуры (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня), в мм
<b>Дополнительные параметры</b> <b>ExpCheck_Footing</b>			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка элемента, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала несущей конструкции	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала несущей конструкции по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы» из раздела "Материалы несущих конструкций"
МГЭ_Наименование материала несущей конструкции	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала несущей конструкции
МГЭ_С подколонником	MGE_ColumnFooting	булевый	Указывается признак фундамента с подколонником. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
<b>Дополнительные параметры армирования (для ж/б конструкций)</b> Только для элементов, изготавливаемых на площадке <b>ExpCheck_FootingReinforcement</b>			
МГЭ_Класс арматуры	MGE_ReinforceStrengthClass	текст	Указывается каждый класс арматурной стали используемой в элементе
МГЭ_Стандарт на арматуру	MGE_GostReinforceBar	текст	
<b>Дополнительные параметры материала</b> <b>ExpCheck_MaterialConcrete</b>			
МГЭ_Класс бетона В	MGE_ConcreteGrade	текст	Указывается класс бетона по прочности на сжатие
МГЭ_Водонепроницаемость W	MGE_WaterResist	текст	Указывается марка бетона по водонепроницаемости
МГЭ_Морозостойкость F	MGE_FreezeDurability	текст	Указывается марка бетона по морозостойкости
МГЭ_Обозначение	MGE_ConcreteGost	текст	Указывается обозначение стандарта на материал



Элементы плитных фундаментов и бетонной подготовки должны выгружаться в IFC объектами класса **IFCSlab**.

Требования к параметрам вышеуказанных элементов приведены в таблице 2.2.

При выгрузке объектов в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров:

### Стандартные наборы IFC

- Pset\_ConcreteElementGeneral – общие параметры ж/б конструкций
- Qto\_SlabBaseQuantities – геометрические параметры, выгружаются автоматически

### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_Slab – дополнительные параметры
- ExpCheck\_SlabReinforcement – параметры армирования ж/б конструкций, изготавливаемых на площадке
- ExpCheck\_MaterialConcrete – параметры материала бетона

Таблица 2.2 – Параметры фундаментных плит

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры ж/б конструкций</b> Pset_ConcreteElementGeneral			
Место производства	ConstructionMethod	текст	Указывается Место производства конструкции: In-situ - на площадке, Precast - заводская.
Уровень ответственности	StructuralClass	текст	Указывается Уровень ответственности несущей конструкции (ГОСТ 27751-2014 п.3.1).
Расход арматуры	ReinforcementVolumeRatio	вещественный	Указывается требуемый расход арматуры (кг/м3) для элемента. Для ж/б конструкций, изготавливаемых на площадке
Толщина защитного слоя	ConcreteCover	вещественный	Указывается толщина защитного слоя арматуры (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня), в мм. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
<b>Дополнительные параметры</b> ExpCheck_Slab			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»
МГЭ_Назначение	MGE_SlabType	текст	Указывается тип перекрытия по функциональному назначению. Принимается по МССК «Назначение и виды деятельности»:



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
			- фундаментное перекрытие, плита (BASESLAB)
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка элемента, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначен ие	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала несущей конструкции	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала несущей конструкции по классификатору МСК «Строительные изделия и материалы» из раздела "Материалы несущих конструкций"
МГЭ_Наименование материала несущей конструкции	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала несущей конструкции
<b>Параметры арматуры (для ж/б конструкций)</b> Только для элементов, изготавливаемых на площадке ExpCheck_SlabReinforcement			
МГЭ_Класс арматуры	MGE_ReinforceStrengthClass	текст	Указывается класс каждой арматурной стали используемой в элементе
<b>Дополнительные параметры материала бетона</b> ExpCheck_MaterialConcrete			
МГЭ_Класс бетона В	MGE_ConcreteGrade	текст	Указывается класс бетона по прочности на сжатие
МГЭ_Водонепроницаемость W	MGE_WaterResist	текст	Указывается марка бетона по водонепроницаемости
МГЭ_Морозостойкость F	MGE_FreezeDurability	текст	Указывается марка бетона по морозостойкости
МГЭ_Обозначени е	MGE_ConcreteGost	текст	Указывается обозначение стандарта на материал



Элементы свай должны выгружаться в IFC объектами класса:

### IFCPile.

Требования к параметрам свай цифровой информационной модели КР приведены в таблице 3.

При выгрузке объектов в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров:

#### Стандартные наборы IFC

- Pset\_ConcreteElementGeneral – общие параметры ж/б конструкций
- Qto\_PileBaseQuantities – геометрические параметры, выгружаются автоматически

#### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_Pile – дополнительные параметры
- ExpCheck\_PileReinforcement – параметры армирования
- ExpCheck\_MaterialConcrete – параметры материала бетона

Таблица 3 – Параметры свай

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры ж/б конструкций</b>			
<b>Pset_ConcreteElementGeneral</b>			
Место производства	ConstructionMethod	текст	Указывается Место производства конструкции: In-situ - на площадке, Precast - заводская
Уровень ответственности	StructuralClass	текст	Указывается Уровень ответственности несущей конструкции (ГОСТ 27751-2014 п.3.1)
Расход арматуры	ReinforcementVolumeRatio	вещественный	Указывается расход арматуры (кг/м3) для элемента. Только для свай, изготавливаемых на площадке
Толщина защитного слоя	ConcreteCover	вещественный	Указывается толщина защитного слоя арматуры (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня), в мм. Только для свай, изготавливаемых на площадке
Толщина защитного слоя хомутов	ConcreteCoverAtLinks	вещественный	Указывается толщина защитного слоя арматурных хомутов (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности хомута), в мм. Только для свай, изготавливаемых на площадке
<b>Дополнительные параметры</b>			
<b>ExpCheck_Pile</b>			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
МГЭ_Способ погружения	MGE_PileType	текст	<i>Указывается способ погружения сваи:</i> – забивная, – свая-оболочка, – буро-набивная, – вибропогружная, – винтовая, – погружаемая вдавливанием, – пользовательское значение
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	<i>Указывается наименование элемента</i>
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	<i>Указывается марка элемента, для занесения или группировки в спецификацию</i>
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	<i>Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)</i>
МГЭ_Тип воспринимаемой нагрузки	MGE_LoadType	текст	<i>Указывается тип воспринимаемой нагрузки:</i> – свая-стойка, – висячая.
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	<i>Указывается код материала несущей конструкции по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы» из раздела "Материалы несущих конструкций"</i>
МГЭ_Материал	MGE_Material	текст	<i>Указывается наименование материала несущей конструкции</i>
<b>Параметры армирования (для ж/б конструкций).</b> Только для свай, изготавливаемых на площадке ExpCheck_PileReinforcement			
МГЭ_Класс арматуры	MGE_ReinforceStrength Class	текст	<i>Указывается класс каждой арматурной стали используемой в элементе</i>
<b>Дополнительные параметры материала бетона</b> ExpCheck_MaterialConcrete			
МГЭ_Класс бетона В	MGE_ConcreteGrade	текст	<i>Указывается класс бетона по прочности на сжатие</i>
МГЭ_Водонепроницаемость W	MGE_WaterResist	текст	<i>Указывается марка бетона по водонепроницаемости</i>
МГЭ_Морозостойкость F	MGE_FreezeDurability	текст	<i>Указывается марка бетона по морозостойкости</i>
МГЭ_Плотность бетона	MGE_ConcreteDensity	вещественный	<i>Указывается средняя плотность бетона, кг/м.куб</i>
МГЭ_Обозначение	MGE_ConcreteGost	текст	<i>Указывается обозначение стандарта на материал</i>



### 5.3.2.2. Требования к параметрам стен

Требования к параметрам стен и перегородок приведены в таблице 4. При выгрузке цифровых моделей в формат IFC указанные параметры должны выгружаться объектами классов:

#### IFCWALL.

Для конструктивных элементов стен при выгрузке объектов в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров по армированию:

#### Стандартные наборы IFC

- Pset\_ConcreteElementGeneral – общие параметры ж/б конструкций

#### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_Wall – дополнительные параметры
- ExpCheck\_WallReinforcement – параметры армирования ж/б конструкций, изготавливаемых на площадке
- ExpCheck\_MaterialConcrete – параметры материала бетона

Таблица 4 – Параметры стен

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры ж/б конструкций</b>			
<b>Pset_ConcreteElementGeneral</b>			
Место производства	ConstructionMethod	текст	Указывается Место производства конструкции: In-situ - на площадке, Precast – готовое изделие.
Уровень ответственности	StructuralClass	текст	Указывается Уровень ответственности несущей конструкции (ГОСТ 27751-2014 п.3.1).
Расход арматуры	ReinforcementVolumeRatio	вещественный	Указывается расход арматуры (кг/м3) для элемента. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
Толщина защитного слоя	ConcreteCover	вещественный	Указывается толщина защитного слоя арматуры (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня), в мм. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
Толщина защитного слоя хомутов	ConcreteCoverAtLinks	вещественный	Указывается толщина защитного слоя арматурных хомутов (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня), в мм. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
<b>Дополнительные параметры</b>			
<b>ExpCheck_Wall</b>			



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка элемента, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие, при наличии (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала несущей конструкции	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала несущей конструкции по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы» из раздела "Материалы несущих конструкций"
МГЭ_Наименование материала несущей конструкции	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала основного слоя
<b>Параметры армирования (для ж/б конструкций).</b> Только для элементов, изготавливаемых на площадке ExpCheck_WallReinforcement			
МГЭ_Класс арматуры	MGE_ReinforceStrength Class	текст	Указывается класс каждой арматурной стали используемой в элементе
<b>Дополнительные материала бетона</b> ExpCheck_MaterialConcrete			
МГЭ_Класс бетона В	MGE_ConcreteGrade	текст	Указывается класс бетона по прочности на сжатие
МГЭ_Водонепроницаемость W	MGE_WaterResist	текст	Указывается марка бетона по водонепроницаемости
МГЭ_Морозостойкость F	MGE_FreezeDurability	текст	Указывается марка бетона по морозостойкости
МГЭ_Обозначение	MGE_ConcreteGost	текст	Указывается обозначение стандарта на материал

### 5.3.2.3. Требования к параметрам перекрытий

Параметры несущих перекрытий приведены в таблице 5. При выгрузке цифровых информационных моделей в формат IFC указанные параметры должны выгружаться объектами классов:

#### IFCSlab.

При выгрузке объектов в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров по армированию:

#### Стандартные наборы IFC



- Pset\_ConcreteElementGeneral

– общие параметры ж/б конструкций

### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_Slab
- ExpCheck\_SlabReinforcement
- ExpCheck\_MaterialConcrete

– дополнительные параметры

– параметры армирования ж/б конструкций, изготавливаемых на площадке

– параметры материала бетона

Таблица 5 – Параметры армирования несущих конструкций перекрытий

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры ж/б конструкций</b>			
Pset_ConcreteElementGeneral			
Место производства	ConstructionMethod	текст	Указывается Место производства конструкции: In-situ - на площадке, Precast - заводская.
Уровень ответственности	StructuralClass	текст	Указывается Уровень ответственности несущей конструкции (ГОСТ 27751-2014 п.3.1).
Расход арматуры	ReinforcementVolumeRatio	вещественный	Указывается расход арматуры (кг/м3) для элемента. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
Толщина защитного слоя	ConcreteCover	вещественный	Указывается толщина защитного слоя арматуры (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня), в мм. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
<b>Дополнительные параметры</b>			
ExpCheck_Slab			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МСК «Элементы»
МГЭ_Назначение	MGE_SlabType	текст	Указывается тип перекрытия по функциональному назначению. Принимается по МСК «Назначение и виды деятельности»: - межэтажное перекрытие (FLOOR), - перекрытие кровли (ROOF), - перекрытие лестничной клетки (LANDING), - перекрытие пандуса (LANDING), - фундаментное перекрытие, плита (BASESLAB), - пользовательское значение (USERDEFIND), - не определено (NOTDEFINED)



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка элемента, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие, при наличии (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала несущей конструкции	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала несущей конструкции по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы» из раздела "Материалы несущих конструкций"
МГЭ_Наименование материала несущей конструкции	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала основного слоя
<b>Параметры арматуры (для ж/б конструкций)</b> Только для элементов, изготавливаемых на площадке ExpCheck_SlabReinforcement			
МГЭ_Класс арматуры	MGE_ReinforceStrengthClass	текст	Указывается класс каждой арматурной стали используемой в элементе
<b>Дополнительные параметры материала бетона</b> ExpCheck_MaterialConcrete			
МГЭ_Класс бетона В	MGE_ConcreteGrade	текст	Указывается класс бетона по прочности на сжатие
МГЭ_Водонепроницаемость W	MGE_WaterResist	текст	Указывается марка бетона по водонепроницаемости
МГЭ_Морозостойкость F	MGE_FreezeDurability	текст	Указывается марка бетона по морозостойкости
МГЭ_Обозначение	MGE_ConcreteGost	текст	Указывается обозначение стандарта на материал



### 5.3.2.4. Требования к параметрам колонн

При выгрузке цифровых информационных моделей в формат IFC элементы колонн должны выгружаться объектами классов:

#### **IFCColumn.**

Требования к параметрам для стальных и железобетонных колонн приведены в таблицах 6.1 и 6.2 соответственно.

При выгрузке стальных колонн в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров:

#### **Стандартные наборы IFC**

- Pset\_ManufacturerTypeInformation – параметры стальной конструкции

#### **Пользовательские наборы IFC**

- ExpCheck\_Column – дополнительные параметры

Таблица 6.1 – Параметры стальных колонн

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Параметры конструкции</b> <b>Pset_ManufacturerTypeInformation</b>			
Место сборки	AssemblyPlace	текст	Указывается место сборки конструкции: Factory – заводской сборки, Site – сборка на месте, Offsite – сборка вне площадки. Notknown – не определено.
<b>Дополнительные параметры</b> <b>ExpCheck_Column</b>			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МСК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка элемента или конструкции, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала по классификатору МСК «Строительные изделия и материалы»
МГЭ_Наименование материала	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала
МГЭ_Номер серии	MGE_SeriaNumber	текст	Указывается номер серии для металлокрепежа. Например, для



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
			<i>швеллера по ГОСТ 8240-97 высотой сечения 100 мм с уклоном внутренних граней полок указывается «10У»</i>
МГЭ_Марка стали	MGE_SteelGrade	текст	<i>Указывается марка стали</i>

При выгрузке железобетонных конструкций колонн в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров:

#### Стандартные наборы IFC

- Pset\_ConcreteElementGeneral
- общие параметры ж/б конструкций

#### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_ColumnReinforcement
- параметры армирования
- ExpCheck\_Column
- дополнительные параметры
- ExpCheck\_MaterialConcrete
- параметры материала бетона

Таблица 6.2 – Параметры ж/б колонн

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры ж/б конструкции</b>			
<b>Pset_ConcreteElementGeneral</b>			
Место производства	ConstructionMethod	текст	<i>Указывается Место производства конструкции: In-situ – на площадке, Precast – заводская.</i>
Уровень ответственности	StructuralClass	текст	<i>Указывается Уровень ответственности несущей конструкции (ГОСТ 27751-2014 п.3.1)</i>
Расход арматуры	ReinforcementVolumeRatio	вещественный	<i>Указывается расход арматуры (кг/м<sup>3</sup>) для элемента. Только для элементов, изготавливаемых на площадке</i>
Толщина защитного слоя	ConcreteCover	вещественный	<i>Указывается толщина защитного слоя арматуры (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня), в мм. Только для элементов, изготавливаемых на площадке</i>
<b>Параметры арматуры (полученные по результатам расчетов)</b>			
Только для элементов, изготавливаемых на площадке			
ExpCheck_ColumnReinforcement			



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
МГЭ_Класс арматуры	MGE_ReinforceStrengthClass	текст	Указывается класс каждой арматурной стали используемой в элементе
<b>Дополнительные параметры</b> ExpCheck_Column			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МСК «Элементы»
МГЭ_Тип колонны	MGE_ColumnType	текст	Указывается тип колонны. Значение выбирается из списка: - колонна - подколонник - колонна со стальным сердечником - колонна двухветвевая
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка элемента или конструкции, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала по классификатору МСК «Строительные изделия и материалы»
МГЭ_Наименование материала	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала
<b>Дополнительные параметры материала бетона</b> ExpCheck_MaterialConcrete			
МГЭ_Класс бетона В	MGE_ConcreteGrade	текст	Указывается класс бетона по прочности на сжатие
МГЭ_Водонепроницаемость W	MGE_WaterResist	текст	Указывается марка бетона по водонепроницаемости
МГЭ_Морозостойкость F	MGE_FreezeDurability	текст	Указывается марка бетона по морозостойкости
МГЭ_Обозначение	MGE_ConcreteGost	текст	Указывается обозначение стандарта на материал



### 5.3.2.5. Требования к параметрам балок

При выгрузке цифровых информационных моделей в формат IFC параметры балок должны выгружаться объектами классов:

#### IFCBeam.

Требования к параметрам стальных и железобетонных балок приведены в таблицах 7.1 и 7.2 соответственно.

При выгрузке стальных балок в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров:

#### Стандартные наборы IFC

- Pset\_ManufacturerTypeInformation — параметры стальной конструкции

#### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_Beam — дополнительные параметры

Таблица 7.1 – Параметры стальных балок

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Параметры стальной конструкции</b> <b>Pset_ManufacturerTypeInformation</b>			
Место сборки	AssemblyPlace	текст	Указывается место сборки конструкции: Factory – заводской сборки, Site – сборка на месте, Offsite – сборка вне площадки. Notknown – не определено.
<b>Дополнительные параметры</b> <b>ExpCheck_Beam</b>			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МСК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Тип балки	MGE_BeamType	текст	Указывается назначение балки. Значение выбирается из списка: - балка перекрытия - балка подкрановая - балка обвязочная - пояс
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка элемента или конструкции, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала по классификатору МСК



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
			«Строительные изделия и материалы»
МГЭ_Наименование материала	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала
МГЭ_Номер серии	MGE_SeriaNumber	текст	Указывается номер серии для металлопроката. Например, для швеллера по ГОСТ 8240-97 высотой сечения 100 мм с уклоном внутренних граней полок указывается «10У»
МГЭ_Марка стали	MGE_SteelGrade	текст	Указывается марка стали

Дополнительно для ж/б конструкций при выгрузке объектов в IFC необходимо выгружать следующие наборы параметров по армированию (таблица 7.2):

### Стандартные наборы IFC

- Pset\_ConcreteElementGeneral – общие параметры ж/б конструкций

### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_BeamReinforcement – параметры армирования
- ExpCheck\_Beam – дополнительные параметры
- ExpCheck\_MaterialConcrete – параметры материала бетона

Таблица 7.2 – Параметры ж/б балок

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры ж/б конструкций</b>			
Pset_ConcreteElementGeneral			
Место производства	ConstructionMethod	текст	Указывается Место производства конструкции: In-situ - на площадке, Precast - заводская.
Расход арматуры	ReinforcementVolumeRatio	вещественный	Указывается расход арматуры (кг/м3) для элемента. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
Толщина защитного слоя	ConcreteCover	вещественный	Указывается толщина защитного слоя арматуры (толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня), в мм. Только для элементов, изготавливаемых на площадке
<b>Параметры арматуры</b>			
Только для элементов, изготавливаемых на площадке			
ExpCheck_BeamReinforcement			



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
МГЭ_Класс арматуры	MGE_ReinforceStrengthClass	текст	Указывается класс каждой арматурной стали используемой в элементе
<b>Дополнительные параметры</b> <b>ExpCheck_Beam</b>			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Тип балки	MGE_BeamType	текст	Указывается назначение балки. Выбирается из списка: - балка перекрытия - балка подкрановая - балка обвязочная - пояс - балка с жесткой арматурой
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка элемента или конструкции, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначеніе	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы»
МГЭ_Наименование материала	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала
<b>Дополнительные параметры материала бетона</b> <b>ExpCheck_MaterialConcrete</b>			
МГЭ_Класс бетона В	MGE_ConcreteGrade	текст	Указывается класс бетона по прочности на сжатие
МГЭ_Водонепроницаемость W	MGE_WaterResist	текст	Указывается марка бетона по водонепроницаемости
МГЭ_Морозостойкость F	MGE_FreezeDurability	текст	Указывается марка бетона по морозостойкости
МГЭ_Обозначеніе	MGE_ConcreteGost	текст	Указывается обозначение стандарта на материал

### 5.3.2.6. Требования к параметрам лестниц

При выгрузке цифровых информационных моделей в формат IFC параметры лестниц должны выгружаться объектами классов:

**IFCStair** – для лестниц,

**IfcStairFlight** – для лестничных маршей.



Объект IfcStair может являться как отдельным элементом лестницы, так и сборкой. В сборку могут входить следующие элементы (параметры сборки приведены в п. 5.3.2.7):

**IfcStairFlight** – лестничный марш,

**IfcSlab** – лестничная площадка (требования к параметрам перекрытий - таблица 5),

При выгрузке лестниц отдельными объектами в IFC (не сборок) необходимо выгружать следующие наборы параметров:

### Стандартные наборы IFC

- Pset\_StairCommon – общие параметры
- Pset\_StairFlightCommon
- Qto\_StairBaseQuantities – геометрические параметры, выгружаются автоматически
- Qto\_StairFlightBaseQuantities

### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_Stair – дополнительные параметры

Таблица 8.1 – Параметры лестниц

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры</b> Pset_StairCommon			
Признак несущей конструкции	Loadbearing	булевый	Признак несущей (ИСТИНА) или ненесущей (ЛОЖЬ) конструкции
Наружный	IsExternal	булевый	Признак элемента, расположенного снаружи здания
<b>Дополнительные параметры</b> ExpCheck_Stair			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка изделия, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы»
МГЭ_Наименование материала	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала
МГЭ_Секция	MGE_Section	текст	Указывается секции, в которой находится элемент, если здание секционное

Таблица 8.2 – Параметры лестничных маршей



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры</b> Pset_StairFlightCommon			
Признак несущей конструкции	Loadbearing	булевый	Признак несущей (ИСТИНА) или ненесущей (ЛОЖЬ) конструкции
Наружный	IsExternal	булевый	Признак элемента, расположенного снаружи здания
<b>Дополнительные параметры</b> ExpCheck_StairFlight			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка изделия, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы»
МГЭ_Наименование материала	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала
МГЭ_Секция	MGE_Section	текст	Указывается секции, в которой находится элемент, если здание секционное



### 5.3.2.7. Требования к параметрам сборок

Параметры сборки приведены в таблице 9. При выгрузке цифровых информационных моделей в формат IFC указанные параметры должны выгружаться объектами класса:

#### **IFCElementAssembly.**

При выгрузке сборки указываются параметры в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Дополнительные параметры</b> <b>ExpCheck_Assembly</b>			
МГЭ_Код сборки	MGE_AssemblyCode	текст	Указывается код сборки по классификатору МСКК "Элементы"
МГЭ_Наименование сборки	MGE_Name	текст	Указывается наименование сборки
МГЭ_Наружный	MGE_IsExternal	булевый	Признак элемента, расположенного снаружи здания
МГЭ_Тип сборки	MGE_AssemblyPlace	текст	Указывается место сборки: SITE - на площадке, FACTORY - заводская, NOTDEFINED - не определено
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка изделия, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)



### 5.3.2.8. Требования к параметрам пандусов и рамп

Параметры элементов пандусов и рамп приведены в таблицах 10.1 и 10.2. При выгрузке цифровых информационных моделей в формат IFC указанные параметры должны выгружаться объектами класса:

**IfcRamp** (таблица 10.1) – для пандусов и рамп,

**IfcRampFlight** (таблица 10.2) – для маршей пандусов и рамп.

Объект IFCRamp может являться как отдельным элементом пандуса или рампы, так и сборкой. В сборку могут входить следующие элементы (требования к параметрам сборок приведены в п. 5.3.2.7):

**IfcRampFlight** – маршрут пандуса или рампы,

**IfCSlab** – площадка маршса,

При выгрузке объектов отдельными элементами в IFC (не сборок) необходимо выгружать следующие наборы параметров:

#### Стандартные наборы IFC

- Pset\_RampCommon – общие параметры
- Pset\_RampFlightCommon
- Qto\_RampBaseQuantities – геометрические параметры, выгружаются
- Qto\_RampFlightBaseQuantities – автоматически

#### Пользовательские наборы IFC

- ExpCheck\_Ramp – дополнительные параметры
- ExpCheck\_RampFlight

Таблица 10.1 – Параметры элементов пандусов и рамп (IfcRamp)

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры</b> Pset_RampCommon			
Наружный	IsExternal	булевый	Признак элемента, расположенного снаружи здания
<b>Дополнительные параметры</b> ExpCheck_Ramp			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МСК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка изделия, для занесения или группировки в спецификацию



Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы»
МГЭ_Наименование материала	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала
МГЭ_Секция	MGE_Section	текст	Указывается обозначение секции, в которой находится элемент, если здание секционное

Таблица 10.2 – Параметры маршей пандусов и рамп (IfcRampFlight)

Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип	Примечание
<b>Общие параметры</b> Pset_RampFlightCommon			
Предел огнестойкости	FireRating	текст	Указывается предел огнестойкости конструкции (№123-ФЗ статья 35)
Признак несущей конструкции	LoadBearing	булевый	Признак несущей (ИСТИНА) или ненесущей (ЛОЖЬ) конструкции
Путь эвакуации	FireExit	булевый	Признак пандуса, являющейся путем эвакуации
Наружный	IsExternal	булевый	Признак элемента, расположенного снаружи здания
<b>Дополнительные параметры</b> ExpCheck_RampFlight			
МГЭ_Код элемента	MGE_ElementCode	текст	Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы»
МГЭ_Наименование	MGE_Name	текст	Указывается наименование элемента
МГЭ_Марка элемента	MGE_Position	текст	Указывается марка изделия, для занесения или группировки в спецификацию
МГЭ_Обозначение	MGE_Gost	текст	Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.)
МГЭ_Код материала	MGE_MaterialCode	текст	Указывается код материала по классификатору МССК «Строительные изделия и материалы»
МГЭ_Наименование материала	MGE_Material	текст	Указывается наименование материала
МГЭ_Секция	MGE_Section	текст	Указывается обозначение секции, в которой находится элемент, если здание секционное



## 6. Приложение А. Сопоставление элементов цифровой информационной модели КР классам IFC

Элемент модели	Класс IFC
Здание, строение, корпус	IfcBuilding
Уровень, этаж	IfcBuildingStorey
Помещения, зоны, пространства	IFCSpace
Фундамент	IfcFooting
Плитный фундамент	IfcSlab, тип BASESLAB
Свая	IfcPile
Арматура:	IfcReinforcingElement: <ul style="list-style-type: none"><li>– армирующий стержень</li><li>– армирующая сетка</li><li>– предварительно напряжённая арматура</li><li>– арматурный анкер</li></ul>
Наружные стены, внутренние стены и перегородки	IfcWall
Перекрытия этажей, лестничных клеток	IfcSlab
Вертикальные, с небольшим отклонением от вертикали, конструктивные элементы (колонны, базы, капители, пилоны и пр.)	IfcColumn
Горизонтальный или почти горизонтальный конструктивный элемент, работающий на изгиб (балки, ригели, капители, перемычки и пр.)	IfcBeam
Связи, раскосы	IfcMember
Пластины, косынки	IfcPlate
Сборная ферма, каркас в сборку могут входить:	IfcElementAssembly <ul style="list-style-type: none"><li>– стойка</li><li>– балка</li><li>– пластины</li><li>– раскосы, подкосы, пояса</li><li>– IfcColumn, IfcMember</li><li>– IfcBeam</li><li>– IfcPlate</li><li>– IfcMember</li></ul>



Элемент модели	Класс IFC
– крепежные элементы	– IfcMechanicalFastener
Лестничный марш	IfcStairFlight
Марш рампы, пандуса	IfcRampFlight
Перила, ограждения	IFCRailing
Лестница	IfcStair
Лестница, сборная конструкция, может включать:	IfcElementAssembly, IfcStair <ul style="list-style-type: none"><li>– IfcStairFlight</li><li>– IfcSlab</li><li>– IFCRailing, IfcMember</li></ul>
Крепежные элементы	IfcMechanicalFastener
Арматурный стержень	IfcReinforcingBar
Арматурная сетка	IfcReinforcingMesh
Предварительно напряженная арматура	IfcTendon
Арматурный анкер	IfcTendonAnchor
Закладная деталь	IfcDiscreteAccessory
Покрытие кровли	IfcRoof
Крыша, как сборка может включать:	IfcRoof <ul style="list-style-type: none"><li>– IfcSlab</li><li>– IfcBeam</li><li>– IfcColumn</li><li>– IfcMember</li><li>– IfcMember</li></ul>



## Библиография

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. Постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 306-ПП «О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе Москве».
3. Постановление Правительства Москвы от 03.11.2015г. № 728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».
4. Постановление Правительства Москвы от 12.05.2017г. № 783-ПП «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
5. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
6. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ
7. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ.
8. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»».
9. Документация по использованию классов IFC <http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add2/html/>
10. Общие требования к цифровым информационным моделям здания для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования, Мосгосэкспертиза.
11. Требования к цифровой информационной модели архитектурных решений для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования, Мосгосэкспертиза.



12. Требования к цифровой информационной модели инженерных систем и оборудования здания для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования, Мосгосэкспертиза.
13. Требования к представлению результатов инженерных изысканий, подлежащих государственной экспертизе проектов в составе информационной модели объекта капитального строительства, Мосгосэкспертиза.
14. Требования к представлению планировочной организации земельного участка объекта капитального строительства в составе информационной модели для прохождения экспертизы, Мосгосэкспертиза.
15. Описание системы классификаторов для информационного моделирования, Мосгосэкспертиза.